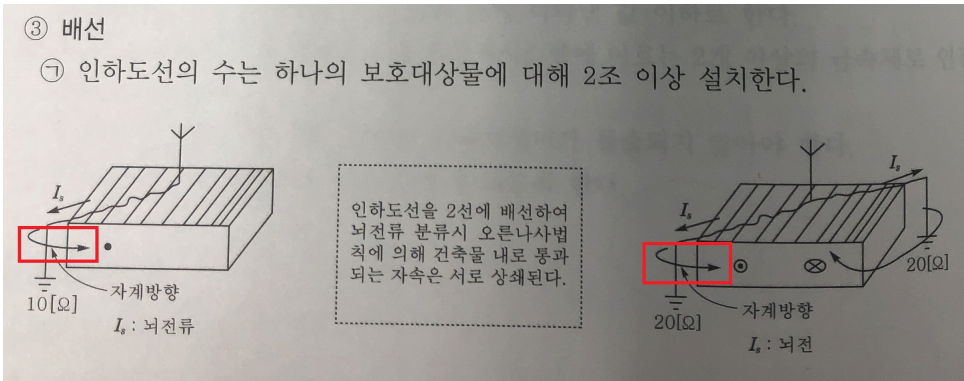


강좌명	[E 2156] 건축전기설비기술사→ [건축전기설비기술사]피뢰설비 및 방재설비		
범위	9차시 피뢰설비 문제 (9)		
교재	[ISBN 2637] 건축전기설비기술사 Vol.4 피뢰설비 및 예비용 전원과 방재설비(2020)→ p100		
참고 이미지			
<div>③ 배선 ㉠ 인하도선의 수는 하나의 보호대상물에 대해 2조 이상 설치한다.</div> <div><p>인하도선을 2선에 배선하여 뇌전류 분류시 오픈나사법칙에 의해 건축물 내로 통과되는 자속은 서로 상쇄된다.</p></div>			
오류		수정	
자계방향 →		자계방향 ←	