


날 짜	2013-12-18	튜 터	정종연
강 좌 명	(E1540/L1441) 적중 전기기능사 필기 (신규)		
범 위	[교재] (2444)적중 전기기능사(2014)→ p3-237→ [문제] 62 해설		
참 고 이 미 지			
			
오 류		수 정	
<p>전기 울타리 시설은 전선 2[mm] 이상, 전선과 기둥과의 이격 거리 2.5[m] 이상, 전선과 수목과의 이격 거리 30[cm] 이상, 사용 전압 400[v] 미만이다.</p>		<p>전기 울타리 시설은 전선 2[mm] 이상, 전선과 기둥과의 이격 거리 2.5[cm] 이상, 전선과 수목과의 이격 거리 30[cm] 이상, 사용 전압 400[v] 미만이다.</p>	
비 고			
<p>오탈자 수정</p>			

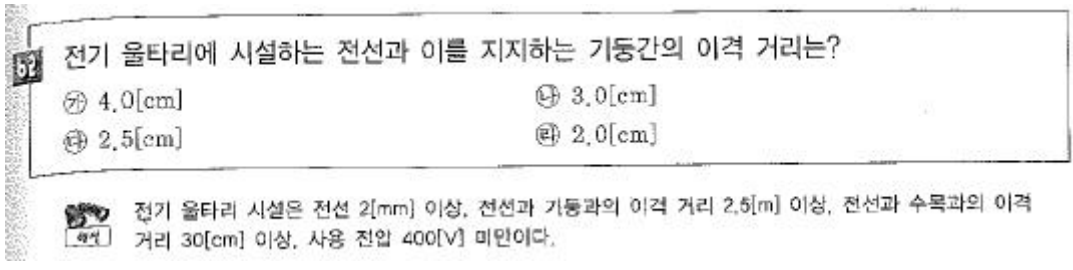